

Vorlage für Gemeinde Neverin

öffentlich
VO-35-BO-20-450

Grundsatzbeschluss über die Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle im Ortsteil Glocksin an der "Ehemaligen Gutsanlage"

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Bau und Ordnung	<i>Datum</i> 02.12.2020
<i>Bearbeitung:</i> Jan Jungmann	Verfasser: Jungmann,Jan

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

In Glocksin bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt keine ausreichenden Löschwasserkapazitäten, um die Erfordernisse des Löschwasser-Grundschatzes abzudecken.

Die kostengünstigste und wirtschaftlichste Variante stellt in Glocksin die Löschwasserentnahme aus dem Glocksiner See dar.

Die Kosten zur Errichtung einer DIN- gerechten (gemäß DIN 14210)

Löschwasserentnahmestelle, welche den Ansprüchen für dauerhafte Nutzbarkeit und Wartung gerecht wird, sowie die erforderliche Aufstellfläche für ein Löschfahrzeug inkl. Saugrohranschluss werden sich für Planung und Errichtung auf **ca. 100.000,00€** belaufen.

Pro Maßnahme besteht die Möglichkeit der Beantragung einer Förderung in Höhe von 90% jedoch maximal 75.000,00€.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin beschließt die Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle am See in Glocksin.

Die genaue Lage ist zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Bauleitplanung abzustimmen.

Die Errichtung erfolgt sobald die finanzielle Absicherung dies zulässt.

Das Amt Neverin, Fachbereich Bau und Ordnung, wird beauftragt Angebote für die erforderliche Planung der Maßnahme einzuholen.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, abweichend von § 7 der Hauptsatzung, das wirtschaftlichste Angebot für die Planung bis zu einer Höchstgrenze von 15.000,00 € zu beauftragen.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

Nein (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)

 Ja


ergebniswirksam

finanzwirksam

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.0000000 0
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
Bemerkungen: Diese Maßnahme wird in den Haushalt 2021 eingestellt.			
Folgekosten (zu a.) und b.)			
Nein			
Ja	für Jahr	i.H.v.	

Anlage/n

1	LWES Glocksin (öffentlich)
---	----------------------------

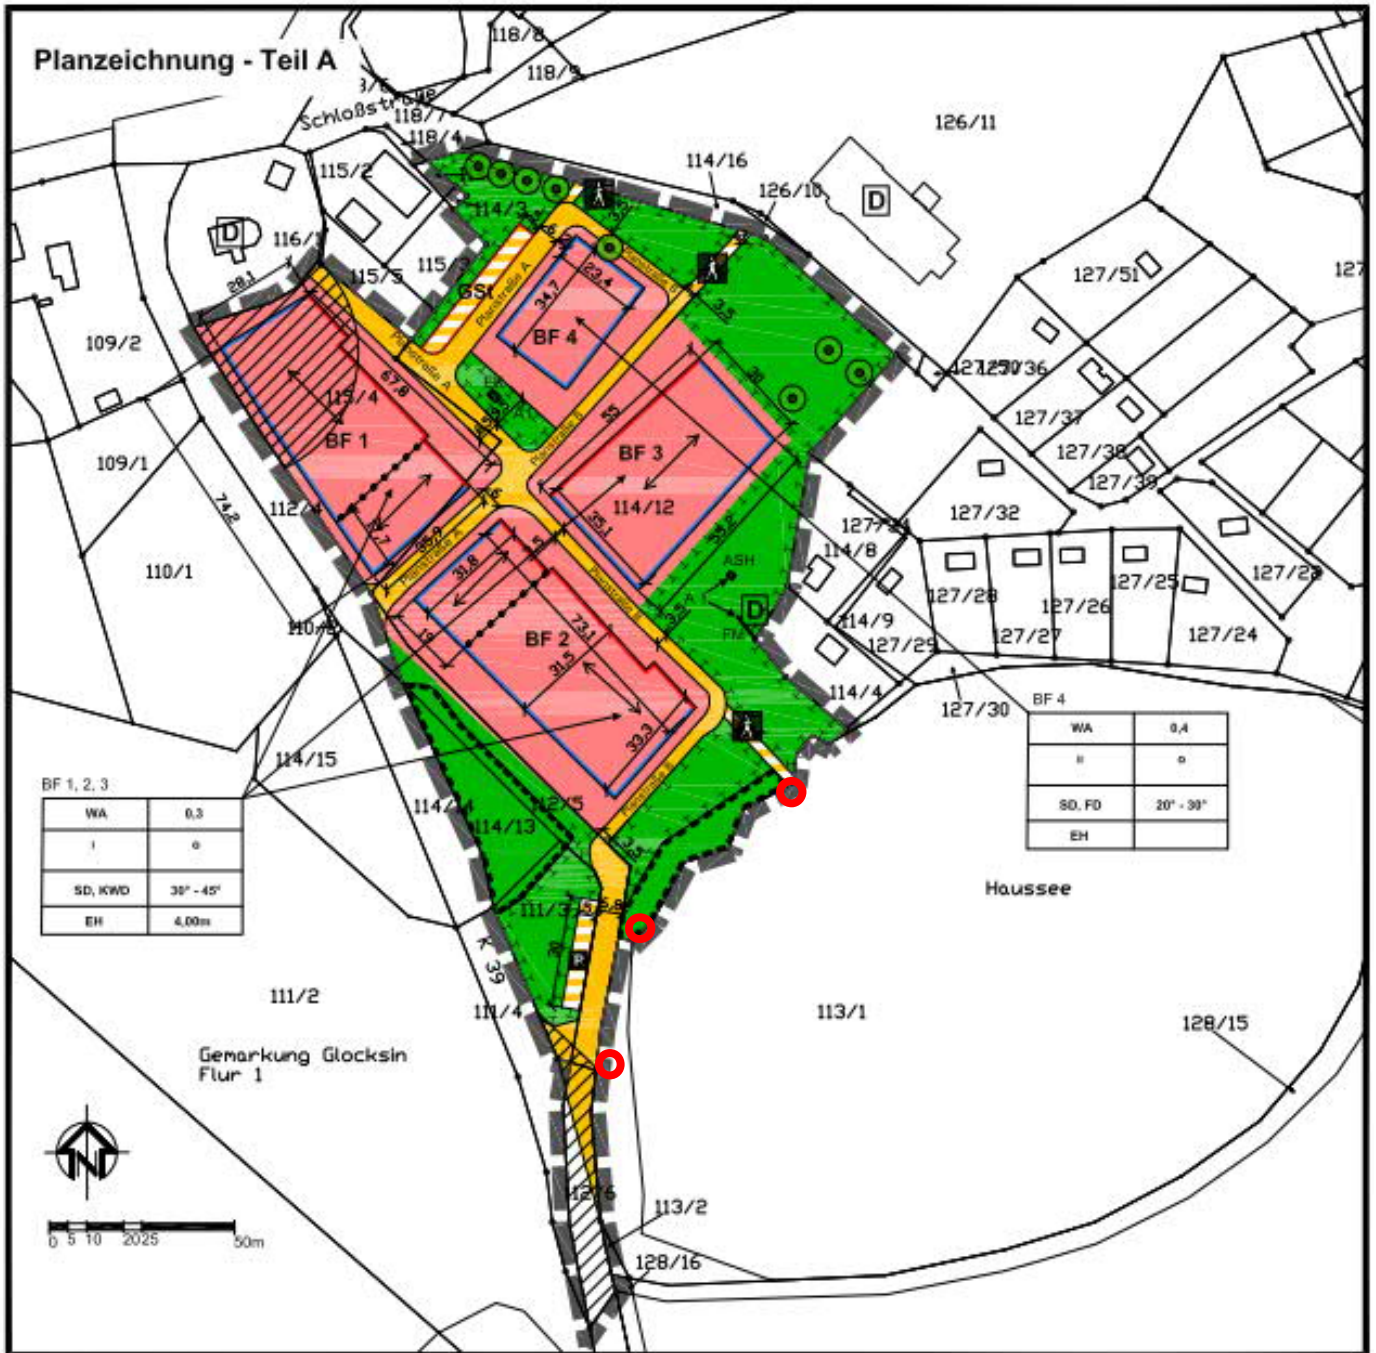

Legende:

- - mgl. Standort für eine
 Löschwasserentnahmestelle